

# 検査試薬変更のご案内

謹啓 時下益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、下記検査項目におきまして検査精度向上を期し、同一試薬製造販売元の改良試薬に変更させて頂くことになりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

敬白

## 記


### 《検査項目》

〔00326〕 APTT (活性化部分トロンボプラスチン時間)

〔00321〕 フィブリノゲン

《変更日》 2025年 6月 2日 (月) 受付分より

### 《相関図》

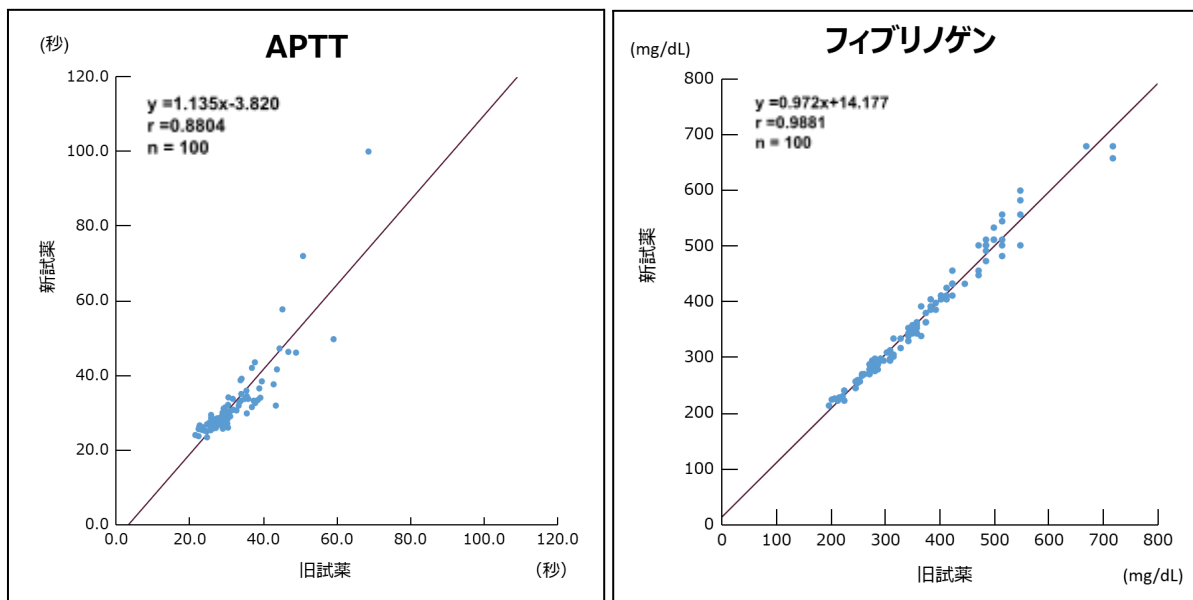

(社内検討データ)

※上記項目の基準値、検査方法及びその他の検査要項に変更はございません。